


Filtertest

Clean-Air24 FTX vs. Fönsterventiler

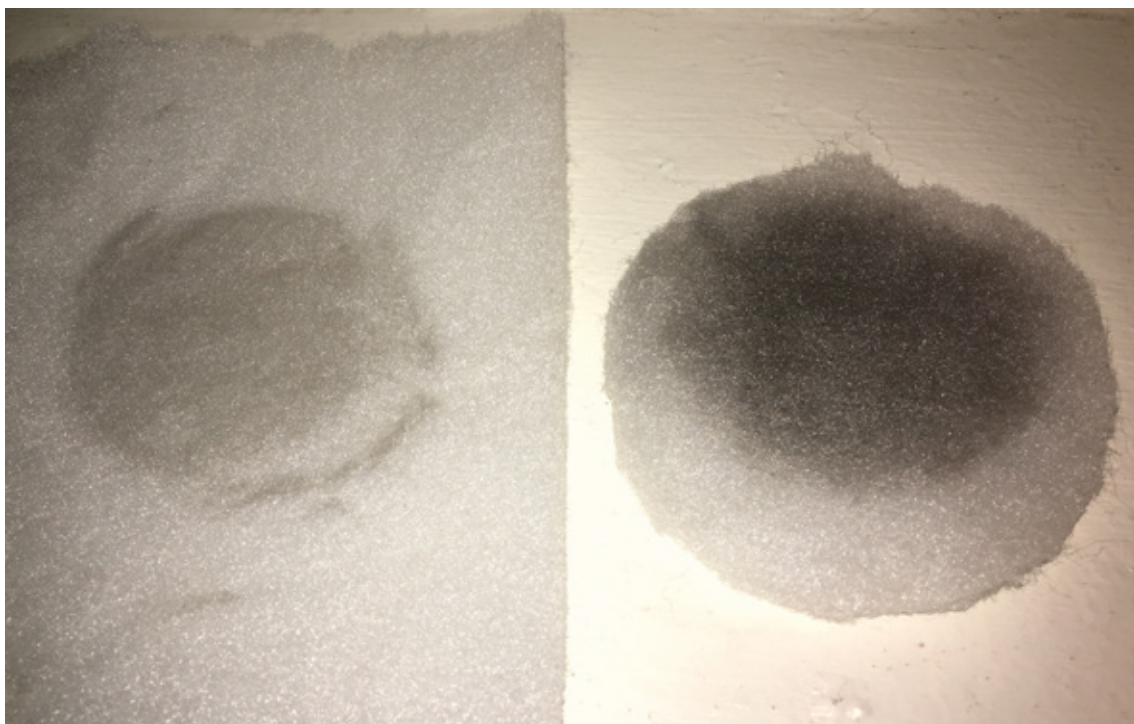

Vänstra bilden:
Clean-Air24 FTX tilluft
via tak

Högra bilden:
Original tilluft från gatan

Under två veckor i september 2016 togs 25 liter tilluft per sekund (motsvarande volym som lägenheter upp till 70 m²) in genom F7-filter (lägst filterklass F7 bör alltid användas på tilluften för bostäder, kontor och skolor).

På bilden till vänster framgår klart hur mycket renare tilluft Clean-Air24 FTX ger bostaden med sitt tilluftsintag ovan taknock jämfört med original tilluft via fönsterventiler mot gatan där avgaser och partiklar från fordonsbromsar kontinuerligt tillförs.

Enligt Länsstyrelsens mätningar är tilluft som tas in ovan taknock upp till 3 gånger renare än tilluft som tas in från husfasader.

Testet är från Fridhemsgatan på Kungsholmen.



SKORSTENSBOLAGET AB

PROFFS PÅ VENTILATION & ENERGIOPTIMERING

www.skorstensbolaget.se